

Tulekahju korral tegutsemise plaan

Eesti Kunstiakadeemia

Põhja puiestee 7, 10412 Tallinn



SISUKORD

PLAANIS KASUTATAVAD MÕISTED	3
1. ÜLDANDMED	4
2. HOONE ÜLDISELOOMUSTUS.....	7
Ehitise tuleohutuse liigitusest tulenev kasutusviis ning kasutamisotstarve.....	7
Ehitise korrused	7
Küttesüsteem	7
Ventilatsioon	7
Elekter	8
3. ASUTUSE ÜLDISELOOMUSTUS	9
Töörežiim ja hoones viibivate inimeste arv	9
Esmaabivahendid	9
Suitsetamise kord.....	9
Valvekorraldus	10
4. TULEOHUTUSPAIGALDISED JA OHUTUST TAGAVAD SÜSTEEMID	11
Esmased tulekustutusvahendid	11
Evakuatsiooniteed ja -pääsud	12
Tuletõkkeseksioonid	13
Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem (ATS)	14
Suitsueemaldus	15
Aspiratsioonisüsteem.....	16
Gaaskustutus.....	17
5. HOONE TULEOHTLIKKUSE KIRJELDUS	18
6. EVAKUATSIOON	19
Tegutsemine evakuatsiooni korral.....	19

Häire õigsuse kontroll	20
Evakuatsiooni korraldavad töötajad	21
Loendus.....	21
Evakuatsioonijuht	21
Tulekahju leviku piiramise meetmed.....	22
Kogunemiskoht	22
7. TEGUTSEMINE HÄIRE KORRAL	23
8. PÄÄSTEMEESKONNAGA TEHTAVA KOOSTÖÖ JUHIS	24
9. TÖÖTAJATELE TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAANI ÜLEANDMINE JA NENDE KOHUSTUSED PLAANIGA SEoses	26
Iga-aastane evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus	26
10. VASTUTUS TULEOHUTUSNÕUETE RIKKUMISE EEST	27
TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAANI LISAD.....	28
LISA 1. NÕUANDED KUSTUTITE KASUTAMISEKS	28
LISA 2. NÕUANDED VOOLIKUSÜSTEEMI KASUTAMISEKS.....	30
LISA 3. TULEKAHJUHÄIRE KORRAL TEGUTSEMISE EEST VASTUTAVATE ISIKUTE KONTAKTANDMED.....	31
LISA 4. OLEN TUTVUNUD PLAANIGA JA LÄBINUD TULEOHUTUSALASE VÄLJAÕPPE	32

PLAANIS KASUTATAVAD MÕISTED

ATS-süsteem – automaatne tulekahju signalisatsiooni süsteem.

Tulekahju – väljaspool spetsiaalset kollet toimuv kontrollimatu põlemisprotsess, mida iseloomustab kuumuse ja suitsu eraldumine ning millega kaasneb varaline või muu kahju.

Tulekahju korral tegutsemise plaan (*edaspidi plaan, TKTP*) – juhend, mis kirjeldab evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise korda, võttes arvesse asutuste tuleohutuslaseid erisusi. Plaan koosneb evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise tegevuskavast (*edaspidi tegevuskava*) ning skeemidest (*edaspidi skeem*).

Tegevuskava – plaani osa, mille eesmärk on anda töötajatele ülevaade asutuse tuleohutuslastest erisustest ning tutvustada evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise juhiseid.

Skeem – hoone korruse või evakuatsiooniala joonis, mis kirjeldab graafiliselt koridore, trepikodade, ruumide, ukseavade, rõdude, evakuatsiooniteede ja -pääsude, hädaväljapääsude, tulekahju teatenuppude, tuletõrje voolikusüsteemi kappide ja tulekustutite asukohti ning vajadusel muid olulisi tähistusi. Skeem koostatakse iga hoone korruse või evakuatsiooniala kohta, kus töötavad ja võivad viibida inimesed.

Tuletõkkesektsioon – ehitise osa, mis on teistest ehitise osadest eraldatud nii, et tule levik välja- ja sissepoole seda ehitise osa on ettenähtud aja jooksul takistatud eeldusel, et tuletõkkeuksed on suletud ja muud tuletõkketarindid on terved.

Evakuatsioon – kasutajate sunnitud väljumine ehitisest või selle osast ohutusse kohta kas tulekahju, õnnetusjuhtumi või muu ohtliku olukorra või selle võimaluse korral. Evakuatsioon toimub reeglina mööda evakuatsiooniteed.

1. ÜLDANDMED

ÜLDOSA

- Tulekahju korral tegutsemise plaanis kirjeldatakse aadressil **Põhja puiestee 7, Tallinn** asuva Eesti Kunstiakadeemia õppehoone tuleohutuse tagamise reeglid ja käitumisjuhised tulekahju korral tegutsemiseks.
- Plaani olulised osad on hoone **evakuatsiooniskeemid**, mis on koostatud hoone korruste kaupa eraldi dokumentidena.
- Tulekahju korral tegutsemise eest vastutavad isikud on kajastatud tulekahju korral tegutsemise plaani Lisas 3.
- Ametijuhendis kirjeldatakse vastutava töötaja ülesanded tuleohutuse tagamisel ja tulekahju korral tegutsemisel.
- Lisa 3 peab olema kättesaadavas kohas töötajatele ja teistele asjasse puutuvatele isikutele. Andmete muutumisel tuleb Lisa 3 täiendada.
- Töötajat, kes ei ole läbinud Eesti Kunstiakadeemia kehtestatud tuleohutusosalast õpet, ei tohi tööle lubada. Iga töötaja väljaõpe fikseeritakse Lisa 4 tabelis või sarnaselt. Hoone tuleohutuskontrolli käigus peab asutus suutma tõendada kirjalikult oma töötajate tuleohutusosalast koolitatust.
- Hoones hooldus- või remonditöid tegevad ettevõtted määravad enne tööde algust tuleohutuse eest vastutava töötaja, kes peab olema läbinud tuleohutusosalase instruksiooni ja lähtuma käesolevast juhendist. Tule tööde teostamisel omama tuletöötunnistust.
- TKTP kuulub läbivaatamisele ja vajadusel korrigeerimisele:
 - tegevuse või protsessi reglemendi ja töötingimuste muutumisel;
 - tehnoloogiliste protsesside muutumisel;
 - pärast tulekahju või muu õnnetuse toimumist objektil;
 - juhendi koostamisel aluseks olnud õigusakti muutumisel;
 - uute päästevahendite kasutuselevõtmisel;
 - pärast tulekahjuõppust, kui on tuvastatud asjaolusid, mille põhjal võib järeldada, et olemasolev plaan ei ole eesmärgipärane;

- riiklikku järelevalvet teostava ametiisiku ettekirjutuse saamisel.
- TKTP muudatustest tuleb teavitada kõiki töötajaid.
- Isikud, kes on rikkunud tuleohutuslaseid nõudeid sätestavaid õigusakte, sellest juhendist tulenevaid nõudeid või on põhjustanud pahatahtlikult valehäire või hoone evakuatsiooni, võib võtta vastutusele väärteomenetluse korras, distsiplinaar-, või kriminaalkorras, olenevalt tagajärgedest, mida rikkumine kaasa toõi.

IGA ISIK ON KOHUSTATUD:

- järgima kõiki tuleohutuspõhiseid, mis on sätestatud kehtivates õigusaktides;
- kontrollima tema valduses oleva kinnisasja, ehitise, ruumi, seadme ja nende kasutamise ohutust ja nõuetekohasust (*enesekontroll*);
- tagama ohutuse inimese elule, varale ja keskkonnale küttesüsteemi kasutamisel, grilli ja muude seadmete ning paigaldiste kasutamisel, küttekoldevälise tule ning tuletöö tegemisel;
- tagama ehitises nõutavate päästevahendite ja tuleohutuspäigaldiste olemasolu ja korrashoiu;
- rakendama tulekahju tekkimist vältivaid meetmeid ning hoiduma tegevusest, mis võib põhjustada tulekahju;
- tagama ohutu evakuatsiooni;
- teavitama isikute elu ja tervist ähvardavast ohust Eesti Kunstiakadeemia kontaktisikuid ning Häirekeskust 112;
- rakendama tulekahju leviku takistamiseks ja tulekahju kustutamiseks esmaseid meetmeid;
- teadma oma kohustusi tulekahju korral;
- tulekahju avastamisel teatama sellest viivitamata Häirekeskust 112;
- abistama riiklikku järelevalvet teostavat ametiisikut igakülgelt järelevalve teostamisel ja tulekahju tekkepõhjuste väljaselgitamisel, säilitades põhjuste väljaselgitamiseni tulekahju tagajärjel tekkinud olukorra, kui see ei põhjusta edasiseid kahjustusi;
- täitma riiklikku järelevalvet teostava ametiisiku ettekirjutusi tähtaegselt.

EESTI KUNSTIAKADEEMIA ON KOHUSTATUD:

- korraldama töötajatele enne tööle asumist või töö vahetamist töökohale ja ametile vastava tuleohutuse koolituse;
- tutvustama töötajale tuleohutusnõudeid lähtuvalt tema töö iseloomust ja kohast ning kontrollima nende täitmist;
- tagama töötajatele tuleohutuspäigaldiste ja päästevahendite kättesaadavuse ja kasutamisoskuse;
- teavitama töötajaid võimalikust tuleohust ning tulekahju vältimise meetmetest.

HOONES ON KEELATUD:

- ladustada kaupa, aluseid, põlevmaterjali vms evakuatsiooniteedel;
- ladustada kaupa, aluseid, põlevmaterjali vms evakuatsiooniuste ees;
- takistada ligipääsu tulekustutitele, tulekahjuteate nuppudele ning elektrikilpidele;
- takistada ligipääsu evakuatsiooniteedele või evakuatsiooniustele;
- kasutada tehniliselt mitte korras olevaid seadmeid;
- kasutada CE markeeringuta elektriseadet;
- suitsetada selleks mitte ette nähtud kohas.

2. HOONE ÜLDISELOOMUSTUS

Ehitise tuleohutuse liigitusest tulenev kasutusviis ning kasutamiststarve

Hoone kuulub tuleohutuse klassi TP1 ning on IV kasutusviisiga ehk kogunemishoone. Üldjuhul saab hoone kasutajatelt eeldada ehitise ja selle ruumide head tundmist. Hoone on ehitatud peamiselt mittepõlevatest materjalidest (kivi, betoon).

Ehitise korrused

Maapealsete korruste arv on 6, maa-aluste korruste arv on 1.

Ehitisealune pindala: 3748,6 m².


Lisaks õpperuumidele (sh töökojad) on hoones laorume, arhiivirume, raamatukogu, kohvik ning söökla.

Küttesüsteem

Hoones on kasutusel kaugküte. Soojasõlm asub 1. korrusel.

Ventilatsioon

Hoone on varustatud sundventilatsiooniga. Ventilatsiooniseadmed asuvad keldrikorrusel (Pilt 1).

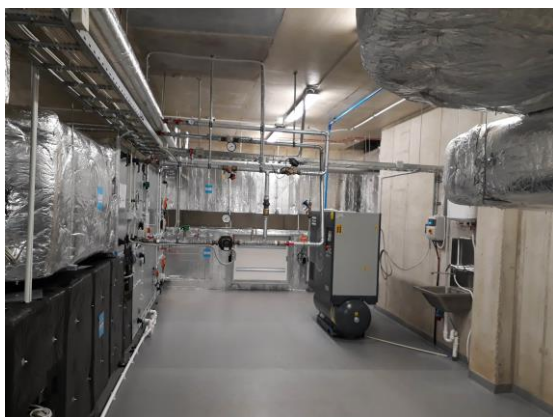

Pilt 1 Ventilatsiooniruum

Elekter

Peakilp asub C osas 1. korrusel (Pilt 2). Lisaks on igal korrusel jaotuskilbid.



Pilt 2 Elektri peakilbiruum

3. ASUTUSE ÜLDISELOOMUSTUS

Töörežiim ja hoones viibivate inimeste arv

Suurem osa õppetööst toimub E-R 08:00-16:30. Töötajate ja õpilaste arv on maksimaalselt 1100.

Hoones võib viibida külalisi ning liikumisvõimetuid isikuid.

Esmaabivahendid

Õppeklassides ja töökodades on esmaabivahendid kappides (Pilt 3) või kandekotis (Pilt 4).



Pilt 3 Esmaabivahendite kapp



Pilt 4 Esmaabivahendite kott

Suitsetamise kord

Vastava märgistusega suitsetamiskohad asuvad hoones rõdudel ning sisehoovis.

Suitsetamine on lubatud ainult selleks ettenähtud kohas. Ülejäänud territooriumil on suitsetamine keelatud.



Valvekorraldus

Kogu territooriumil on tehniline valve ja päevasel ajal on mehitatud valvena kooli administraator.

4. TULEOHUTUSPAIGALDISED JA OHUTUST TAGAVAD SÜSTEEMID

Esmased tulekustutusvahendid

Hoones on valdavalt 6-kilogrammised pulberkustutid (Pilt 5) ning mõned 5-kilogrammised CO₂-kustutid (Pilt 6) ja 6-liitrised vahtkustutid (Pilt 7). Kustutid paiknevad üldjuhul evakuaatsiooniteedel või nende lähistel. Nõuanded kustutite kasutamiseks leiab Lisa 1.



Pilt 5 Pulberkustuti



Pilt 6 Süsihappegaaskustuti



Pilt 7 Vahtkustuti

Tulekustutid peavad olema nähtaval kohal ja kergesti kättesaadavad, neid ei tohi mistahes esemetega varjata ja nendele peab pidevalt ligipääs tagatud olema.

Lisaks on hoonesse paigaldatud tuletõrje voolikusüsteemid (Pilt 8; Pilt 9). Tuletõrjevoolikud paiknevad korrustel selliselt, et iga ruumi punkt on kaetud vähemalt ühe joaga. Nõuanded voolikusüsteemi kasutamiseks leiab Lisa 2.



Pilt 8 Tuletõrje voolikukapp



Pilt 9 Tuletõrje voolikusüsteem

Evakuatsiooniteed ja -pääsud

Kõik evakuatsiooniteed ja -pääsud on tähistatud vastava märgistusega. Märgistused on enamasti valgustatud väljapääsutee valgustiga (Pilt 10) või on pimedas helendavad (Pilt 11).



Pilt 10 Valgustatud evakuatsioonitee märgistus




Pilt 11 Pimedas helendav evakuatsioonitee märgistus

Hoones kasutatakse ka ohtliku tööpiirkonna valgustust, et võimaldada ohtlikuma tegevusega ruumides evakueerumisele eelnevalt hooldustööde lõpetamist. Paanikavastane valgustus on paigaldatud suure kasutajaarvuga ruumidesse. Evakuatsioonivalgustuse minimaalne tööaeg elektritoite kadumisel on 1 tund kogu hoones.

Evakuatsioonipääsud on evakuatsiooni suunas avatavad **ilma võtmeta**, sh paanikapoomi (Pilt 12), evakuatsioonilingi (Pilt 13) või kiirriivi ja/või väändenuppude (Pilt 14) abil.



Pilt 12 Paanikapoom

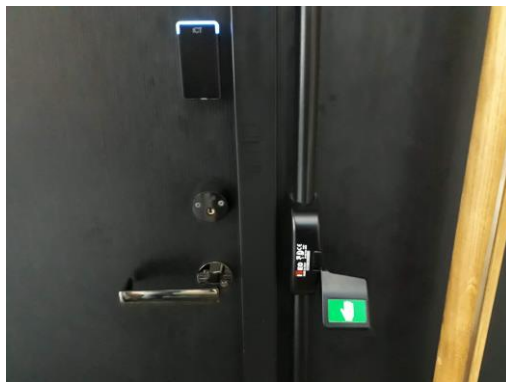

Pilt 13 Evakuatsiooniling (roheline)



Evakuatsioonitee ei tohi olla takistatud, seal ei tohi asuda esemeid ega seadmeid, mis võivad ohustada kasutajate turvalisust evakuatsiooni korral.

Pilt 14 Kiirriiv (üleval) ja väändenupp (lingi kohal)

Tuletõkkesektsioonid

Hoone on jagatud tuletõkkesektsioonideks valdavalt korruste kaupa. Tuletõkkesektsioonid on üksteisest eraldatud tuletõkkeustega ning hoone keskmises osas tuletõkkekardinatega (Pilt 15), mida jahutatakse sprinkleriga.

Tulekahju korral peavad kõik need paigaldised olema suletud või automaatselt sulguma.



Pilt 15 Tuletõkkekardinate sulgemise/avamise nupud

NB! Tuletõkkeuksi ja -kardinaid ei tohi lahtises asendis fikseerida mistahes esemetega (va. automaatsed ATS-ga seotud seadmed) ega takistada nende sulgumist.

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem (ATS)

- Tulekahju kiire avastamise tagab hoonesse paigaldatud automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem (ATS). ATS-süsteem võimaldab teha kindlaks tulekahju asukoha ja saada informatsiooni tule levimisest. Häire kuvatakse keskseadmete paneelidele (Pilt 16). Paiknemisskeemid, kasutusjuhendid ja hoolduspäevikud on keskseadmete juures. ATS keskseadmed asuvad igas hoone korpuses, lisaks on peasissepääsu tamburis kõikide keskseadmete koondpaneel. Samuti on kogu hoone ATS-süsteemi häire administraatori letis (1. korrusel peasissepääsu juures) arvutiekraani pealt loetav.



Pilt 16 ATS keskseadmete paneelid

- Tulekahju häire antakse häirekellade abil (Pilt 17), mis käivituvad automaatselt anduri rakendumisel (Pilt 18) või tulekahju teatenupule vajutamisel (Pilt 19; Pilt 20). Tulekahju teatenupud paiknevad evakuatsiooniteede lähistel.



Pilt 17 Häirekell



Pilt 18 Suitsuandur



Pilt 19 Tulekahju teatenupp



Pilt 20 Tulekahju teatenupp

Tulekahju teatenuppudele (käsitedustitele) peab olema tagatud pidev ligipääs ning neid ei tohi mistahes esemetega varjata.

- Tulekahju avastamise korral kas anduri poolt või saades signaali tulekahju teatenupult, toimuvad ATS-süsteemi poolt järgmised tegevused:
 - tulekahjuteade kuvatakse ATS-süsteemi keskseadmetele, nende koondpaneelile ja administraatori arvutiekraanile, näidates ära häiretsooni;
 - ventilatsioonisüsteemi seiskumine;
 - läbipääsusüsteemid võimaldavad avada uksi evakuatsioonisuunal ilma võtmeta;
 - liftid sõidavad evakuatsioonitasandile ning jäävad sinna lahtiste ustega;
 - tuletõkkekardinate allalaskumine;
 - käivituvad või avanevad käivitustase 3 suitsutsoonide suitsueemaldused (sama suitsutsooni anduri või teatenupu häirega);
 - häireedastus häirekelladega;
 - häireedastus turvafirmale;
 - häireedastus Häirekeskusesse.

Suitsueemaldus

Hoones lahendatakse suitsueemaldus kolmel erineval viisil:

- Mehaaniline suitsueemaldus;
- Suitsuluukidega või suitsueemaldusakendega ehk loomulik suitsueemaldus;
- Välisseinas käsitsi avatavate akendega.

Suitsueemaldusaknad avanevad ATS anduri häirega. Akendega varustatud ruume käsitletakse eraldi suitsutsoonidena.

Suitsueemaldussüsteemi juhtimisnupud asuvad tuleohutuspaigaldiste info- ja juhtimispaneeli peal peasissepääsu tamburis. Info- ja juhtimistabloo juures asuvad ka suitsutsoonide paiknemisskeemid. Rikkest süsteemis saab teada juhtimisnuppude juures helisignaaliga ning rikkest teavitava tulega.

Mehaanilise suitsueemaldussüsteemi reservtoide tagatakse kahepoolse elektritoitega. Suitsuluukidel-akendel on varutoite allikaks eraldi aku. Suitsutsoonide keskseadmete asukohtadeks on tehnilised ruumid (Pilt 21).



Pilt 21 Suitsutsoonide keskseadmed

Suitsu ja soojust eemaldamine hoonest toimub ainult päästetööde juhi loal ja juhtimisel.

Aspiratsioonisüsteem

Töökodadesse paigaldatud aspiratsioonisüsteemi (Pilt 22) tulekahju korral saab seadeldise juures olevast nupust (Pilt 23) rakendada süsteemi kustutuse.



Pilt 22 Aspiratsioonisüsteem



Pilt 23 Kustutussüsteemi rakendamise nupp

Gaaskustutus

Gaaskustutussüsteem on paigaldatud 1. korruse met.fondi ja arhiivi. Süsteem koosneb gaasiballoonidest (Pilt 24), kust juhatakse gaas ruumi mööda torustikku (Pilt 25), ning kustutuse peatamise nupust (Pilt 26) ja süsteemi keskseadmest (Pilt 27). Süsteemi töokorrasoleku info kajastatakse infopaneeli peal.



Pilt 24 Gaasiballoonid



Pilt 25 Gaasitoru



Pilt 26 Gaaskustutuse peatamise nupp



Pilt 27 Gaaskustutussüsteemi keskseade

5. HOONE TULEOHTLIKKUSE KIRJELDUS

Objekti tule- ja plahvatusohtlikkus on madal. Värvimistöökojas, lihvimistöökojas ja liivapritsiruumis kasutatakse kemikaale, kuid mitte plahvatusohtlikke aineid ning sealne tegevus ei tekita plahvatusohtu. Hoone kõik ruumid on varustatud vastavalt tulekaitsetasemele nõutud arvu tulekustutusvahenditega, millele on tagatud takistusteta juurdepääs.

VÕIMALIKUD TULEKAHJU TEKKEPÕHJUSED KOOS ENNETUSMEETMETEGA

- Tulekahju võib tekkida ebastandardsete või ülekoormatud elektriseadmete kasutamisel või nende vääril kasutamisel – **kõiki elektriseadmeid tuleb kasutada vastavalt seadme kasutusjuhendile!**
- Tulekahju võib tekkida hooletust suitsetamisest - **suitsetamine on lubatud ainult selleks ettenähtud kohtades (vt punkt 3 „Suitsetamise kord“). Ülejäänud hoones ja territooriumil on suitsetamine keelatud!**
- Tulekahju võib tekkida lahtise tule hooletul kasutamisel – **lahtise tule kasutamine peab toimuma vastavalt nõuetele.**
- Tulekahju võib tekkida elektrikäidu mittevastava kontrolli tagajärjel (rikked).
- Tule- ja plahvatusoht võib tekkida tuletööde tuleohutusnõuete rikkumisel - **Tehakse kirjalik avaldus, kus peavad olema teatatud järgmised andmed: töö teostamisega seotud isikute nimed, vastutavad isikud ja nende kontakttelefonid, töö teostamise aeg ja asukoht. Töö teostajal peab olema kaasas kehtiv tuletöötunnistus.**
- Jäätmete käitlus – kõik jäätmed peavad olema mahutatud prügikonteinerisse, prügi asetamine nende kõrvale on rangelt keelatud. **Jäätmemahutisse on keelatud panna tule- ja plahvatusohtlikke jäätmeid, ohtlikke jäätmeid, heitmete kogumiskaevu setteid ja erikäitlemist vajavaid jäätmeid.**

6. EVAKUATSIOON

Tegutsemine evakuatsiooni korral

Evakuatsiooni märguanne on:

- **otsene oht inimese elule või tervisele (nt tulekahju avastamine);**
- **ATS-i häirekellade pikk helin (pikkusega üle 60 sekundi);**
- **ATS-i häirekellade teistkordne helin (5 minuti jooksul);**
- **suusõnaline korraldus.**

NB! Evakuatsioonimärkuande saamisel peavad kõik hoones viibijad oma tegevuse katkestama ja suunduma lähima evakuatsiooniväljapääsu kaudu hoonest välja kogunemiskohta.

- Esmalt tuleb evakueerida inimesed, keda ähvardab kõige suurem oht (põlev ruum ja külgnevad ruumid). Seejärel kogu hoones olevad inimesed. Hoonest evakueerumisel tuleb järgida tähistatud evakuatsiooniteid.
- Hoonest väljudes tuleb kohe koguneda kogunemiskohta. Juhul kui kogunemiskoht on inimestele ohtlik, määrab evakuatsioonijuht uue kogunemiskoha.
- Evakuatsiooni eest vastutavad isikud lahkuvad võimalusel viimastena ja veenduvad enne, et ruumid on tühjad. Uksed suletakse, kuid ei lukustata.

NB! Tulekahjuteade peab jõudma kõigi hoones viibivate isikuteni!

KEELATUD ON

- eirata evakuatsioonimärkuannet;
- siseneda suitsu- ja tuletsooni;
- lahkuda kogunemiskohast ilma loata;
- siseneda hoonesse ilma vastava loata.

HELISTADES HÄIREKESKUSE TELEFONIL 112

- räägi, mis on juhtunud (mis põleb, kui suures ulatuses);
- teata võimalikult täpne aadress – **Põhja puiestee 7, Tallinn**;
- kas on kannatanuid või ruumides viibivaid inimesi, kas neid ähvardab oht;
- vasta küsimustele rahulikult;
- järgi Häirekeskusest saadud juhiseid;
- teata oma nimi ja kui tead, ka telefoninumber, millelt helistad;
- ära lülita telefoni välja peale teate edastamist – päästekorraldaja võib veel lisainformatsiooni vajada;
- kui olukord muutub oluliselt enne päästemeeskonna saabumist, teata sellest Häirekeskusele 112;
- **ära katkesta kõnet ilma äärmise vajaduseta või enne, kui oled selleks loa saanud.**

Häire õigsuse kontroll

Häire õigsuse kontrolli teostab päevasel ajal kooli administraator; õhtusel ajal kontrollivad tulekahjuteadet kõik töötajad, kes on kohal.

Häire õigsuse kontrollija ülesanded häirekellade käivitumisel on:

- koheselt liikuda ATS keskseadme juurde;
- vaigistada häirekellad;
- tuvastada häiret andnud tsoon;
- kontrollida, kas tsoonis on näha tulekahju tunnuseid;
- valehäire korral likvideerida valehäire põhjustaja ning taastada ATS-süsteem;
- tulekahju korral anda evakuatsioonimärguandeid, helistada Häirekeskusesse 112, võimalusel takistada tulekahju levikut esmaste kustutusvahenditega;
- liikuda kogunemiskohta.

Evakuatsiooni korraldavad töötajad

Evakuatsiooni korraldavad töötajad on oma osakonna isikkoosseisu evakuatsiooni eest vastutama määratud töötajad (Lisa 3).

Evakuatsiooni korraldavate töötajate ülesanded on:

- alustada evakuatsiooni märguande saamisel oma evakuatsiooniala ulatuses isikkoosseisu evakuatsiooni;
- kontrollida võimaluse korral kõik oma evakuatsioonialas olevad ruumid üle;
- pidada arvestust evakueeritute üle, abivajavatest inimestest teavitada Häirekeskust tel 112;
- viia läbi kogunemiskohas personali ja õpilaste loendus ja anda loenduse tulemused edasi **evakuatsioonijuhile**.

Loendus

- Evakueerunud ja evakueeritud inimeste loendus toimub kogunemiskohas.
- Evakuatsiooni ajal tekkinud probleemidest (nt hoonest väljuda keeldunud inimestest) teavitada koheselt evakuatsioonijuhti.
- Kui selgub, et mõni inimene on jäänud ohutsooni ning tema päästmine on raskendatud kõrge temperatuuri ja/või suitsu tiheduse tõttu, siis tuleb sellest kohe teavitada Häirekeskust tel 112 ja evakuatsioonijuhti.

Evakuatsioonijuht

Evakuatsioonijuht on peamine päästetööde juhiga suhtlev töötaja (Lisa 3).

Evakuatsioonijuhi ülesanded on:

- koguda sündmuse kohta informatsiooni;
- kontrollida hädaabikõne tegemist, vajadusel teostada hädaabikõne tel 112;
- tagada inimeste õigeaegne teavitamine tekkinud ohust kogu hoone/territooriumi ulatuses;

- korraldada inimeste hoonest välja juhatamine;
- korraldada kogunemiskohas evakuatsiooni korraldavatel töötajatel andmete kogumine personali loenduse kohta;
- võtta evakuatsiooni korraldavatel töötajatel vastu andmed personali loenduse kohta;
- korraldada sissepääsude valve;
- korraldada päästetehnika vastuvõtmine ja päästetööde juhile teabe edastamine tulekahju asukohast, tule kustutamiseks ette võetud meetmetest, ohus olevatest inimestest, plahvatusohtlike ja põlemisel mürgiseid gaase eraldavate ainete olemasolust jms;
- vajadusel abistada päästemeeskonda päästetööde läbiviimisel, seadmata ohtu oma elu ja tervist;
- koordineerida inimeste pääsemine hoonesse vastavalt päästetööde juhi loale või korraldusele.

Evakuatsioonijuht kannab sündmuse ajal helkurvesti kirjaga „EVAKUATSIOONIJUHT“, iga ATS keskseadme juures on üks vest!

Tulekahju leviku piiramise meetmed

- Sulge võimalusel kõik ukSED ja aknad neid lukustamata.
- Kasuta esmaseid tulekustutusvahendeid.

Kogunemiskoht

Tulekahju korral kogunemise koht asub üle Põhja puistee kõnniteel, sinna peavad evakueeruma kõik hoones viibinud isikud.

7. TEGUTSEMINE HÄIRE KORRAL

jrk	TEGEVUS TULEKAHJU AVASTAMISEL	TEGEVUS HÄIREKELLADE KUULMISEL
1	Tulekahju või tulekahju tunnuste (suits, leegid, temperatuuritõus jm) avastamisel vajuta lähimat tulekahjuteatenuppu ja helista viivitamatult Häirekeskusesse 112.	Häirekellade esmakordsel rakendumisel veendu, et Sinu läheduses poleks tulekahjule omaseid tunnuseid (suits, leegid, temperatuuritõus jm). Nende esinemisel vt. „TEGEVUS TULEKAHJU AVASTAMISEL”.
2	Teavita teisi hoones viibivaid inimesi tekkinud ohust selge häälega ja anna korraldus evakueerumiseks.	Kui Sa ei tuvasta enda läheduses ohtu ning häirekellad on vaigistatud ja pole teistkordselt käivitunud, siis on tegemist valehäirega. Võid jätkata oma tegevust.
3	Võimalusel piira või lõpeta tulekahju levik.	Kui Sa ei tuvasta enda läheduses ohtu, kuid oled saanud evakuatsiooni märguande, siis LÕPETA KOHE MUU TEGEVUS NING... ↓↓↓
4	Suundu lähimat ja ohutumat evakuatsiooniteed kasutades hoonest välja kogunemiskohta (võimalusel võta kaasa üleriided ja isiklikud dokumendid).	
5	Evakuatsiooni ajal tekkinud probleemidest ja abi vajavatest inimestest teavita kohe lähimat evakuatsiooni eest vastutavat isikut.	
6	Kogunemiskohas kogunege osakondade kaupa. Püsige koos.	
7	Jää kogunemiskohta kuni järgmiste korraldusteni, neid jagab päästetööde juht ja/või evakuatsioonijuht. Ära lahku ilma nende loata kogunemiskohast.	
8	Hoonesse naasmine toimub ainult päästetööde juhi loal ning evakuatsioonijuhi koordineerimisel.	

8. PÄÄSTEMEESKONNAGA TEHTAVA KOOSTÖÖ JUHIS

Päästeteenistuse tõstukautode juurdepääsuga hoonele arvestatud ei ole, sest hoone igast punktist on võimalik evakueeruda vähemalt kahe evakuatsioonipääsu kaudu.

Päästeauto saab ennast paigaldada hüdrandile ja sealt kaugus tuletõrjeveevärgi ühenduskohani ei ole üle 100 m (arvestatud mööda teed).

Evakuatsioonijuht võtab päästeteenistuse vastu hoone peasissepääsu juures.

Päästemeeskonna saabudes peab evakuatsioonijuht päästetööde juhile teatama:

- mis ja kui suures ulatuses põleb;
- kas hoonesse on jäänud inimesi, kui suur on neid ähvardav oht ja kas on kannatanuid;
- millist teed pidi jõuab kõige kiiremini tulekoldeni või kannatanuteni;
- muud tulekahjuga kaasnevad ohud (plahvatusoht, mürgkemikaalid);
- elektrivarustuse peakilbi asukoha;
- automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS) keskseadme asukoha;
- tuletõrje veevõtukohad (44 m kaugusel Põhja puiesteel ja 30 m kaugusel Kotzebue tänaval).

Päästemeeskonna töö hõlbustamiseks on hoone trepikodadesse iga korruse tasandile paigaldatud A-klassi ehitisesisene tuletõrjeveevärgi ühenduskoht (Pilt 28). Torustik survestatakse päästeauto survepumbaga. Päästeauto võtab selleks vett tuletõrjehüdrandist. Asukoht sisenditele on C hoone kangialuses ja sealt survestatakse kõik kolm trepikoda korraga. Toitesisendi kohal on infoviit tekstiga „Päästemeeskonna toitesisend. Max rõhk 12 bar“.



Pilt 28 Ehitisesisese tuletõrjeveevärgi ühenduskoht

Evakuatsioonijuht ei tohi lahkuda sündmuskohalt, kuna kustutus- ja päästetööde juhil võib vaja minna lisainformatsiooni objekti iseärasuste kohta.

9. TÖÖTAJATELE TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAANI ÜLEANDMINE JA NENDE KOHUSTUSED PLAANIGA SEoses

- Tulekahju korral tegutsemise plaan edastatakse töötajatele paberkandjal köidetuna.
- Tööandja on kohustatud tutvustama seda tulekahju korral tegutsemise plaani oma töötajatele allkirja vastu Lisa 4 tabelis või sarnaselt.
- Iga töötaja täidab tulekahju korral tegutsemise plaanis sätestatud kohustusi. Tulekahju korral tegutsemise plaan peab olema töötajatele kättesaadavas kohas.
- Kõik töötajad peavad olema tööle asudes läbinud tuleohutusalase õppe. See peab olema dokumenteeritud Lisa 4 tabelis või sarnaselt.

Iga-aastane evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus

- Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse eesmärk on tagada teadmised ja oskused evakuatsiooni ja tulekahju korral ning tuvastada:
 - tulekahju korral tegutsemise plaani vastavus eesmärgile;
 - töötajate oskus tulekahju korral õigesti tegutseda.
- Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Teoreetiline osa seisneb töötajate informeerimises tulekahjuõppuse korraldusest ja täiendavast tuleohutusalasest juhendamisest. Praktiline osa seisneb tulekahju olukorra simulatsioonis ning praktiliste tegevuste harjutuses selle võimalikus ulatuses.
- **Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus viiakse läbi vähemalt üks kord aastas.**
- Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppusel peavad osalema kõik töötajad. Töötajale, kellel ei ole võimalik osaleda tulekahjuõppusel selleks ettenähtud ajal, korraldatakse kordusena kas tulekahjuõppus selle võimalikus ulatuses või viiakse läbi tema töökohale ja ametile vastav juhendamine, mille käigus korratakse üle tema ülesanded tulekahju korral tegutsemisel ning tutvustatakse läbiviidud tulekahjuõppust.

10. VASTUTUS TULEOHUTUSNÕUETE RIKKUMISE EEST

Tuleohutuse seadus sätestab vastutuse erinevate tuleohutusnõuete rikkumise eest nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele. Kui personaalselt on tuvastatud füüsiline isik, kes on juriidilise isiku huvides toime pannud koosseisupärase, õigusvastase ja süüalise teo, ning juriidilist isikut on selle eest karistatud, ei vabasta juriidilise isiku karistamine füüsilist isikut karistusest. Tuleohutuse seaduses sätestatud tuleohutusnõuete rikkumise eest on karistusena määratletud rahatrahvid, mille maksimaalsed trahvimäärad on erinevate süütegude puhul erinevad. Näiteks ehitise, küttesüsteemi, tuletöö või seadme tuleohutusnõuete, samuti koldevälise tule või grillimise tuleohutusnõuete rikkumise eest, kui sellega kaasnes tulekahju või tulekahju tekkimise oht või takistati ohutut evakuatsiooni, karistatakse füüsilist isikut rahatrahviga kuni 300 trahviühikut (1200 eurot). Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni 800 trahviühikut (3200 eurot).

TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAANI LISAD

LISA 1. NÕUANDED KUSTUTITE KASUTAMISEKS

- ENNE KASUTAMIST VEENDUGE, ET PULBERKUSTUTIS ON RÕHK OLEMAS.



Rõhk peab olema rohelises alas, nagu pildil nr 1.

Pilt nr 1.

- KUI RÕHK ON KORRAS, VÕTKE TULEKUSTUTI JA LIIKUGE TULEKAHJU TSOONI.
- ENNE TULEKOLDELE LÄHENEMIST VALMISTAGE TULEKUSTUTI ETTE. SELLEKS PURUSTAGE PLOMM JA TÕMMAKE VÄLJA SPLINT (Pilt nr 2; Pilt nr 3).



Pilt nr 2.



Pilt nr 3.

- **KUI KUSTUTI ON TÖÖVALMIS, VÕTKE ÜHTE KÄTTE VOOLIK (Pilt nr 4).**



Voolikust tuleb haarata võimalikult otsast, et tagada kustutusaine juhitevus ja enda ohutus.

Pilt nr 4.

- **VAJUTAGE PÄÄSTIKULE, KUSTUTUSAINE VÄLJUB KUSTUTIST (Pilt nr 5).**



Kaugus tulekoldest võiks jääda 2-5 meetrit, sõltuvalt tulekahju suurusest. NB! Lähemale kui 1 m ei ole soovitatav tulekoldele minna.

Pilt nr 5.

- ❖ **KUSTUTAGE LEEGI JALGA, MITTE LATVA.**
- ❖ **ÄRGE KUSTUTAGE TULEKOLDE KESKELT, VAID ALUSTAGE ÄÄREST.**
- ❖ **PISIPÕLENGU KORRAL ÄRGE LASKE NIISAMA KUSTUTIT TÜHJAKS.**
- ❖ **SUURE TULE KORRAL ON PAREM KUSTUTADA KAHE KUSTUTIGA KORRAGA.**

NB! HOONES OLEVATE ABC-TÜÜPI PULBERKUSTUTITEGA ON VÕIMALIK KUSTUTADA ELEKTRISEAMEID KUNI 1000 V. ALATI KONTROLLI TULEKUSTUTIL OLEVAT INFORMATSIOONI.

LISA 2. NÕUANDED VOOLIKUSÜSTEEMI KASUTAMISEKS

Tuletõrje voolikusüsteem **SOBIB** tahkete põlevainete tulekahjude kustutamiseks, aga **EI SOBIB** põlevvedelike ja pinge all olevate elektriseadmete puhul.

Üksi töötamine:

1. ava tuletõrjevooliku kapp ja võta voolik tervenisti kapist välja;
2. viska voolik lahti ja moodusta voolikuliin tulekahjukohani;
3. veendu, et joatoru oleks suletud asendis;
4. ava tuletõrjevooliku kapis olev kraan;
5. suuna juga põlemiskoldesse ja likvideeri tulekahju;
6. kui tulekahju on kustutatud, sulge joatoru ja keera kinni kapis asuv kraan.

Kahekesi töötamine:

1. isik nr 1 avab tuletõrjevooliku kapi ja võtab terve vooliku kapist;
2. isik nr 2 moodustab voolikuliini tulekahjukohani, seab end kustutamiseks valmis ning annab korralduse vee voolikusse laskmiseks;
3. isik nr 1 avab tuletõrjevooliku kapis oleva kraani;
4. isik nr 2 suunab joa põlemiskoldesse ja likvideerib tulekahju;
5. kui tulekahju on kustutatud, sulgeb isik nr 2 joatoru ja isik nr 1 keerab kinni kapis asuva kraani.

Pärast kustutusvooliku kasutamist tuleb see kuivatada ja asetada kappi tagasi.

KEELATUD ON KUSTUTADA PINGE ALL OLEVAID ELEKTRISEADMEID!

LISA 3. TULEKAHJUHÄIRE KORRAL TEGUTSEMISE EEST VASTUTAVATE ISIKUTE KONTAKTANDMED**Evakuatsioonijuht**

Nimi	Ametikoht	Telefon	Allkiri

Evakuatsiooni eest vastutavad isikud

Nimi	Ametikoht	Telefon	Allkiri

LISA 4. OLEN TUTVUNUD PLAANIGA JA LÄBINUD TULEOHUTUSALASE VÄLJAÕPPE

Töötajat, kes ei ole läbinud tööandja kehtestatud tuleohutusosalast õpet, ei tohi tööle lubada. Iga töötaja väljaõpe fikseeritakse. Tuleohutuskontrolli käigus peab ettevõtte suutma tõendada kirjalikult oma töötajate tuleohutusosalast koolitatust.

[illegible]